



Beter Zeker.

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____

Verslagnr.: 13/14.0024/14

Technisch Bureau Verbruggen vzw www.btvcontrol.be

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Wouterstraat 26/17
9170 Herzele

EIGENAAR: Wycbaek bouwonderneming
Adres: Otengemesteenweg 415, 9000 Dender
OPDRACHTGEVER: Electa sluyse bvba
Adres: Jos De la Beestlaan 10, 8740 pittem
INSTALLATEUR: idem
Adres: idem
BTV 0428 298.103

- BTV Antwerpen Tel 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
 - BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
 - BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
 - BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
 - BTV Liège Tel 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
 - BTV Limburg Tel 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
 - BTV Namur / Luxembourg Tel 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
 - BTV Oost-Vlaanderen Tel 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
 - BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
 - BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be
- EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 24/10/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens: AREI art. 270 (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.A.L. 2012) (CFR art. 231) (Voorscr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Voortopig~~ ~~Verzwaring~~ ~~Verkoop wooneenheid~~. Type der lokalen: Appartement AS614

Begin werken: Fundering vóór nr 1.10.81 - Elektrische installatie vóór nr 1.10.81 - 1.183 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting: klasse A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 2040A3A

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 0,4 Ohm; RI tot >0,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie Pancher-schetschema & situatiedia.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OE NOTAS: geen.

Notas: - Bij controle waren er geen aan. te stellen in elect. opperbebediening.
- Bij veel w. mogje plaatsen.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de gendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/10/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.


De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)
[Handtekening]



voor de Directeur,





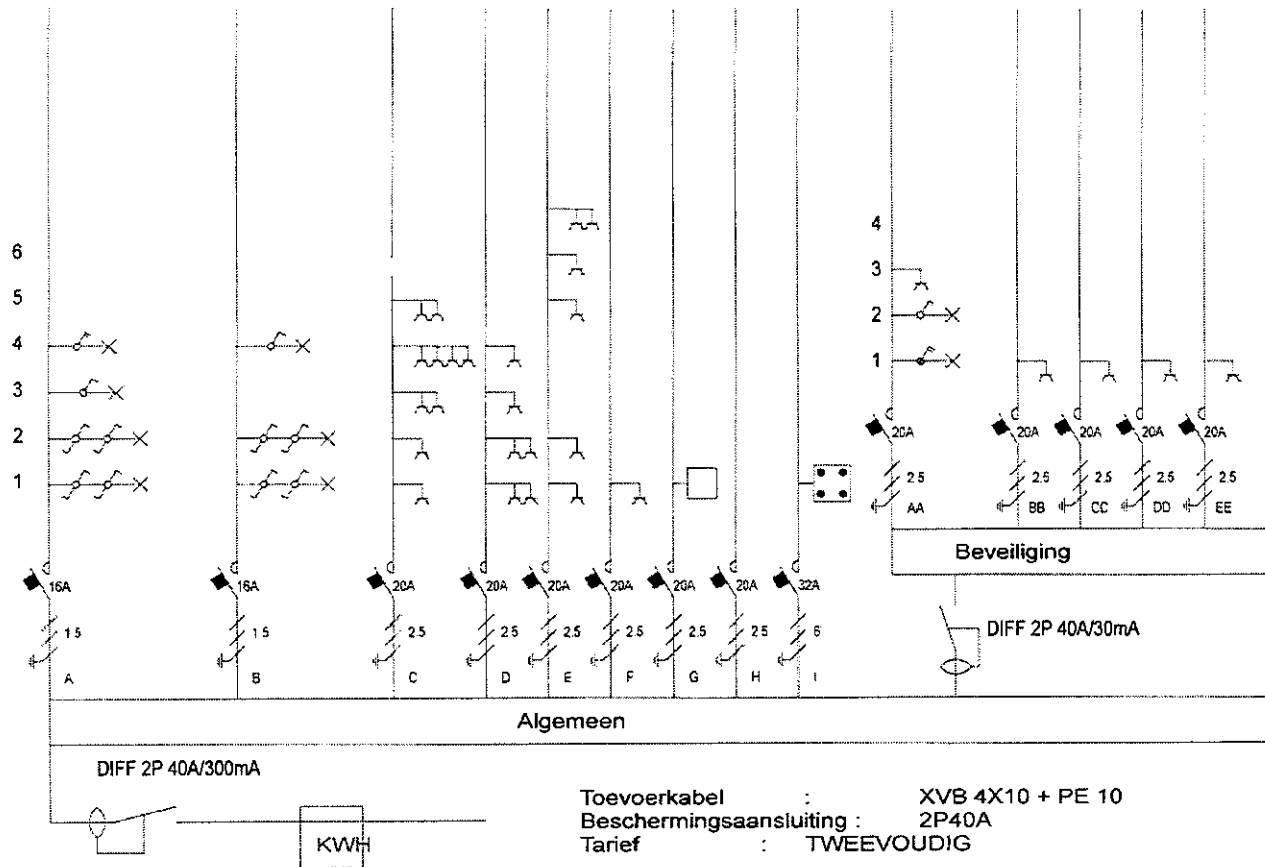

DIFFERENTIEEL 2P 40A/30mA

- A VERLICHTING LIVING - KEUKEN - BUITEN
- B VERLICHTING GANG - SLAAPKAMERS - BERGING
- C STOPC LIVING
- D STOPC KEUKEN WERKBLAD - DAMPKAP - FRIGO
- E STOPC SLAAPKAMERS - GANG - BERGING
- F STOPC OVEN
- G VOEDING VENTILATIE
- H RESERVE
- I VOEDING KOOKPLAAT

DIFFERENTIEEL 2P 40A/30mA

- AA STOPC EN VERL BADKAMER
- BB STOPC WASMACHINE
- CC STOPC DROOGKAST
- DD STOPC WOONSTATION VERWARMING
- EE STOPC VAATWAS

Getekend: K.V.	ELECTRO CLARYSSE b.v.b.a. Joos De Ter Beerstlaan 58 8740 PITTEM tel: 051/466109 fax: 051/467200 btw: 428.293.503	Opdrachtgever	Werf Houtemstraat 12C 9550 Herzele BORD WONING AW14	Referentie herzele33 14	
Gekeurd				Spanning 1N400V	Blz. 1/1
Wijziging				Datum 03/11/2014	

